

La protezione delle Linee non isolate




Il caso



Ristrutturazione post sisma

Progetto

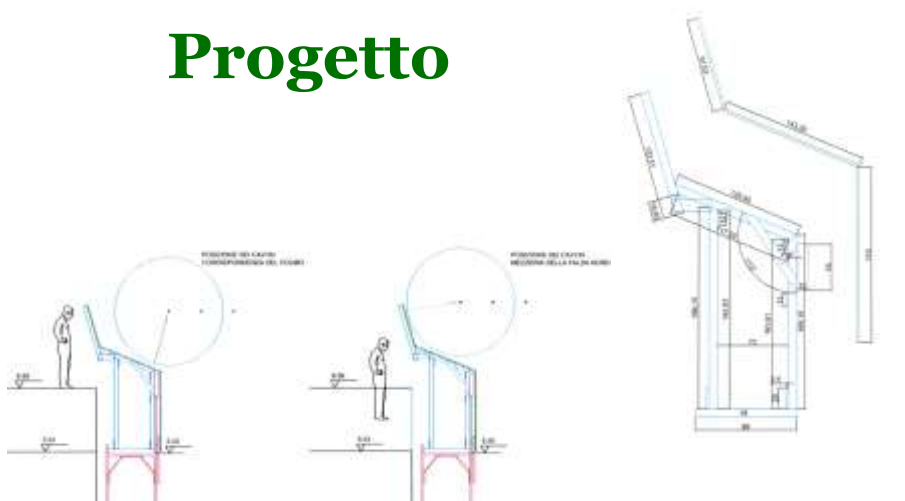

del ponteggio e delle barriere


 Repubblica
 Italiana
 Via del Popolo

**Programmazione
 ed esecuzione del
 Sezionamento
 ENEL**




 Repubblica
 Italiana
 Via del Popolo

Inizio Lavori



Progetto
Magnum
L'Edificio
Via Volpato 10

Completamento



Progetto
Magnum
L'Edificio
Via Volpato 10

Procedure e Vigilanza

VISTA la NOMINA il capo cantiere, nella persona del sig. ANTONIO BASTA (come individuate nel pos e documenti impresa appaltatrice delle opere), relativa alla verifica dell'integrità della protezione per tutta la durata dell'installazione di ponteggio;


SI INFORMANO i lavoratori presenti circa le modalità esecutive della fase di lavoro in corso in osservanza della particolare esigenza di lavoro in assoluta sicurezza in presenza di cavo enel e sue protezioni installate .

si prescrive l'utilizzo di braccio autopompa per il getto dei pilastri posti al piano primo/sottotetto posizionando l'autopompa parallela all'abitazione, con possibilità di utilizzo del braccio ad un distanza alta a scongiurare ogni eventuale possibilità di urto accidentale della protezione.

Il presente verbale di coordinamento ha valore come integrazione ai contenuti del PSC, secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008, art. 92, comma 1, lett. c).

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Geom. Zanella Simona



PER PRESA VISIONE

L'impresa esecutrice:



Lavori in prossimità

